

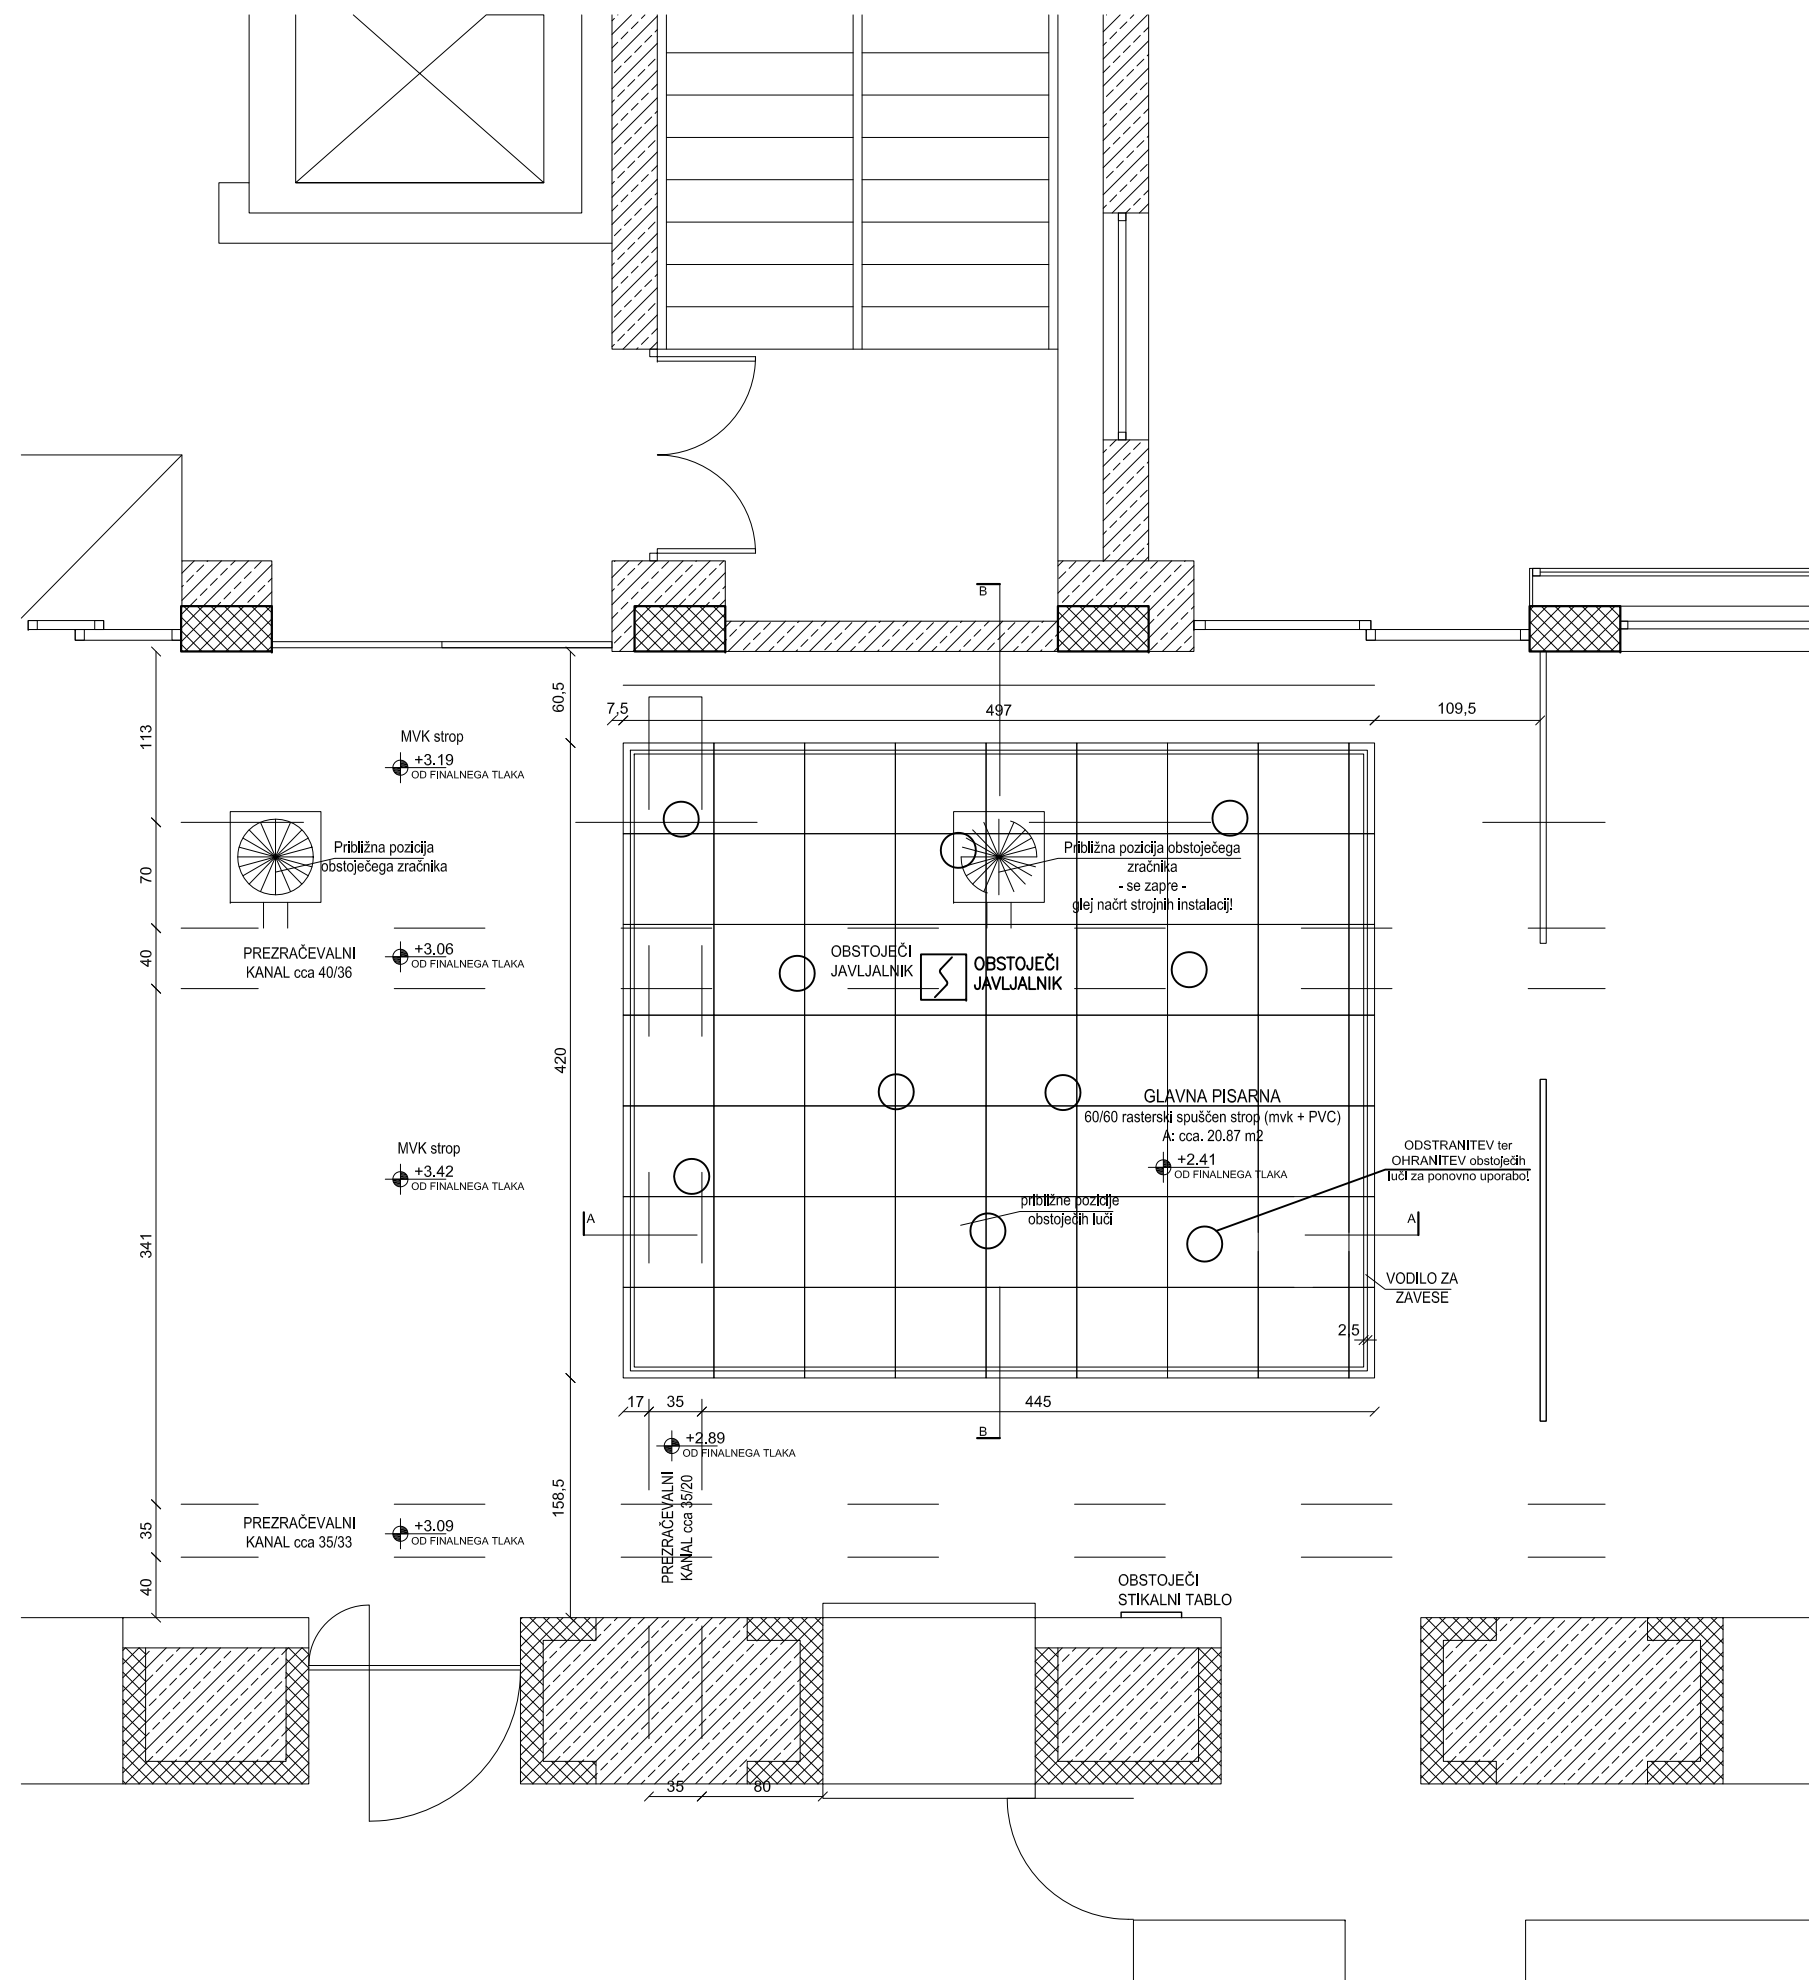


OBSTOJEČE STANJE

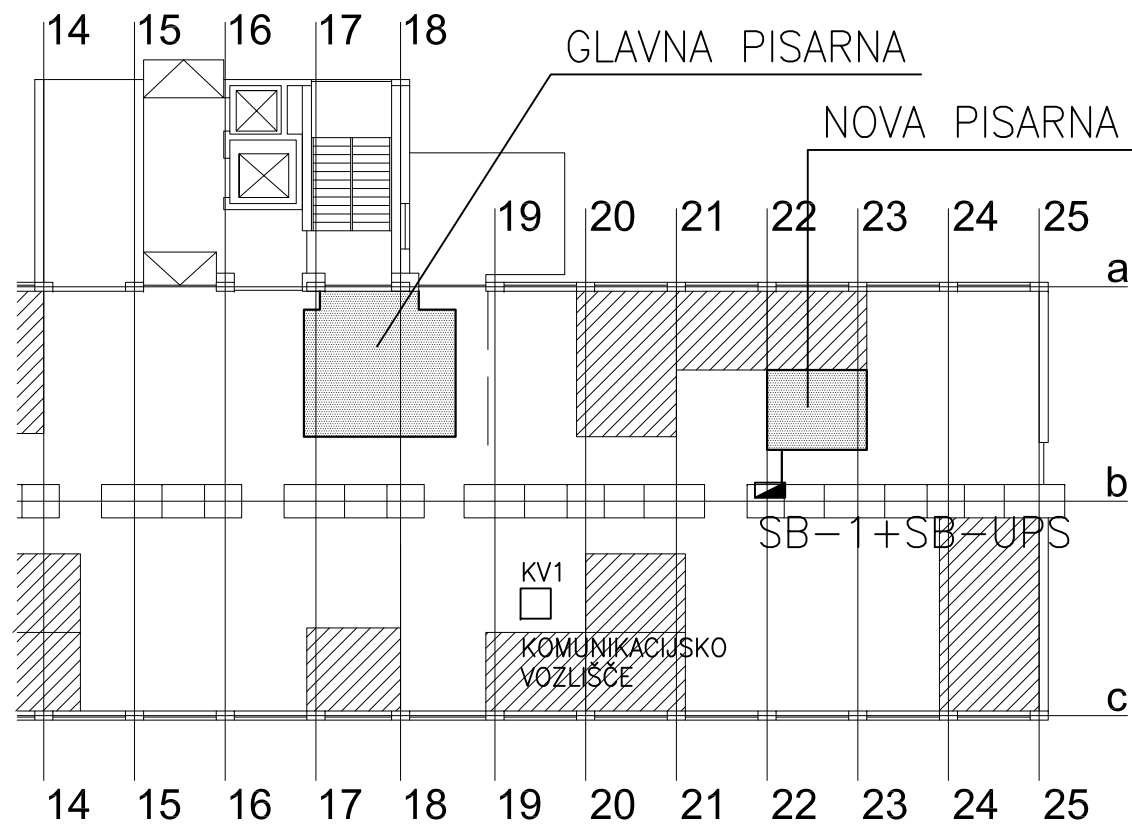

NOVO STANJE

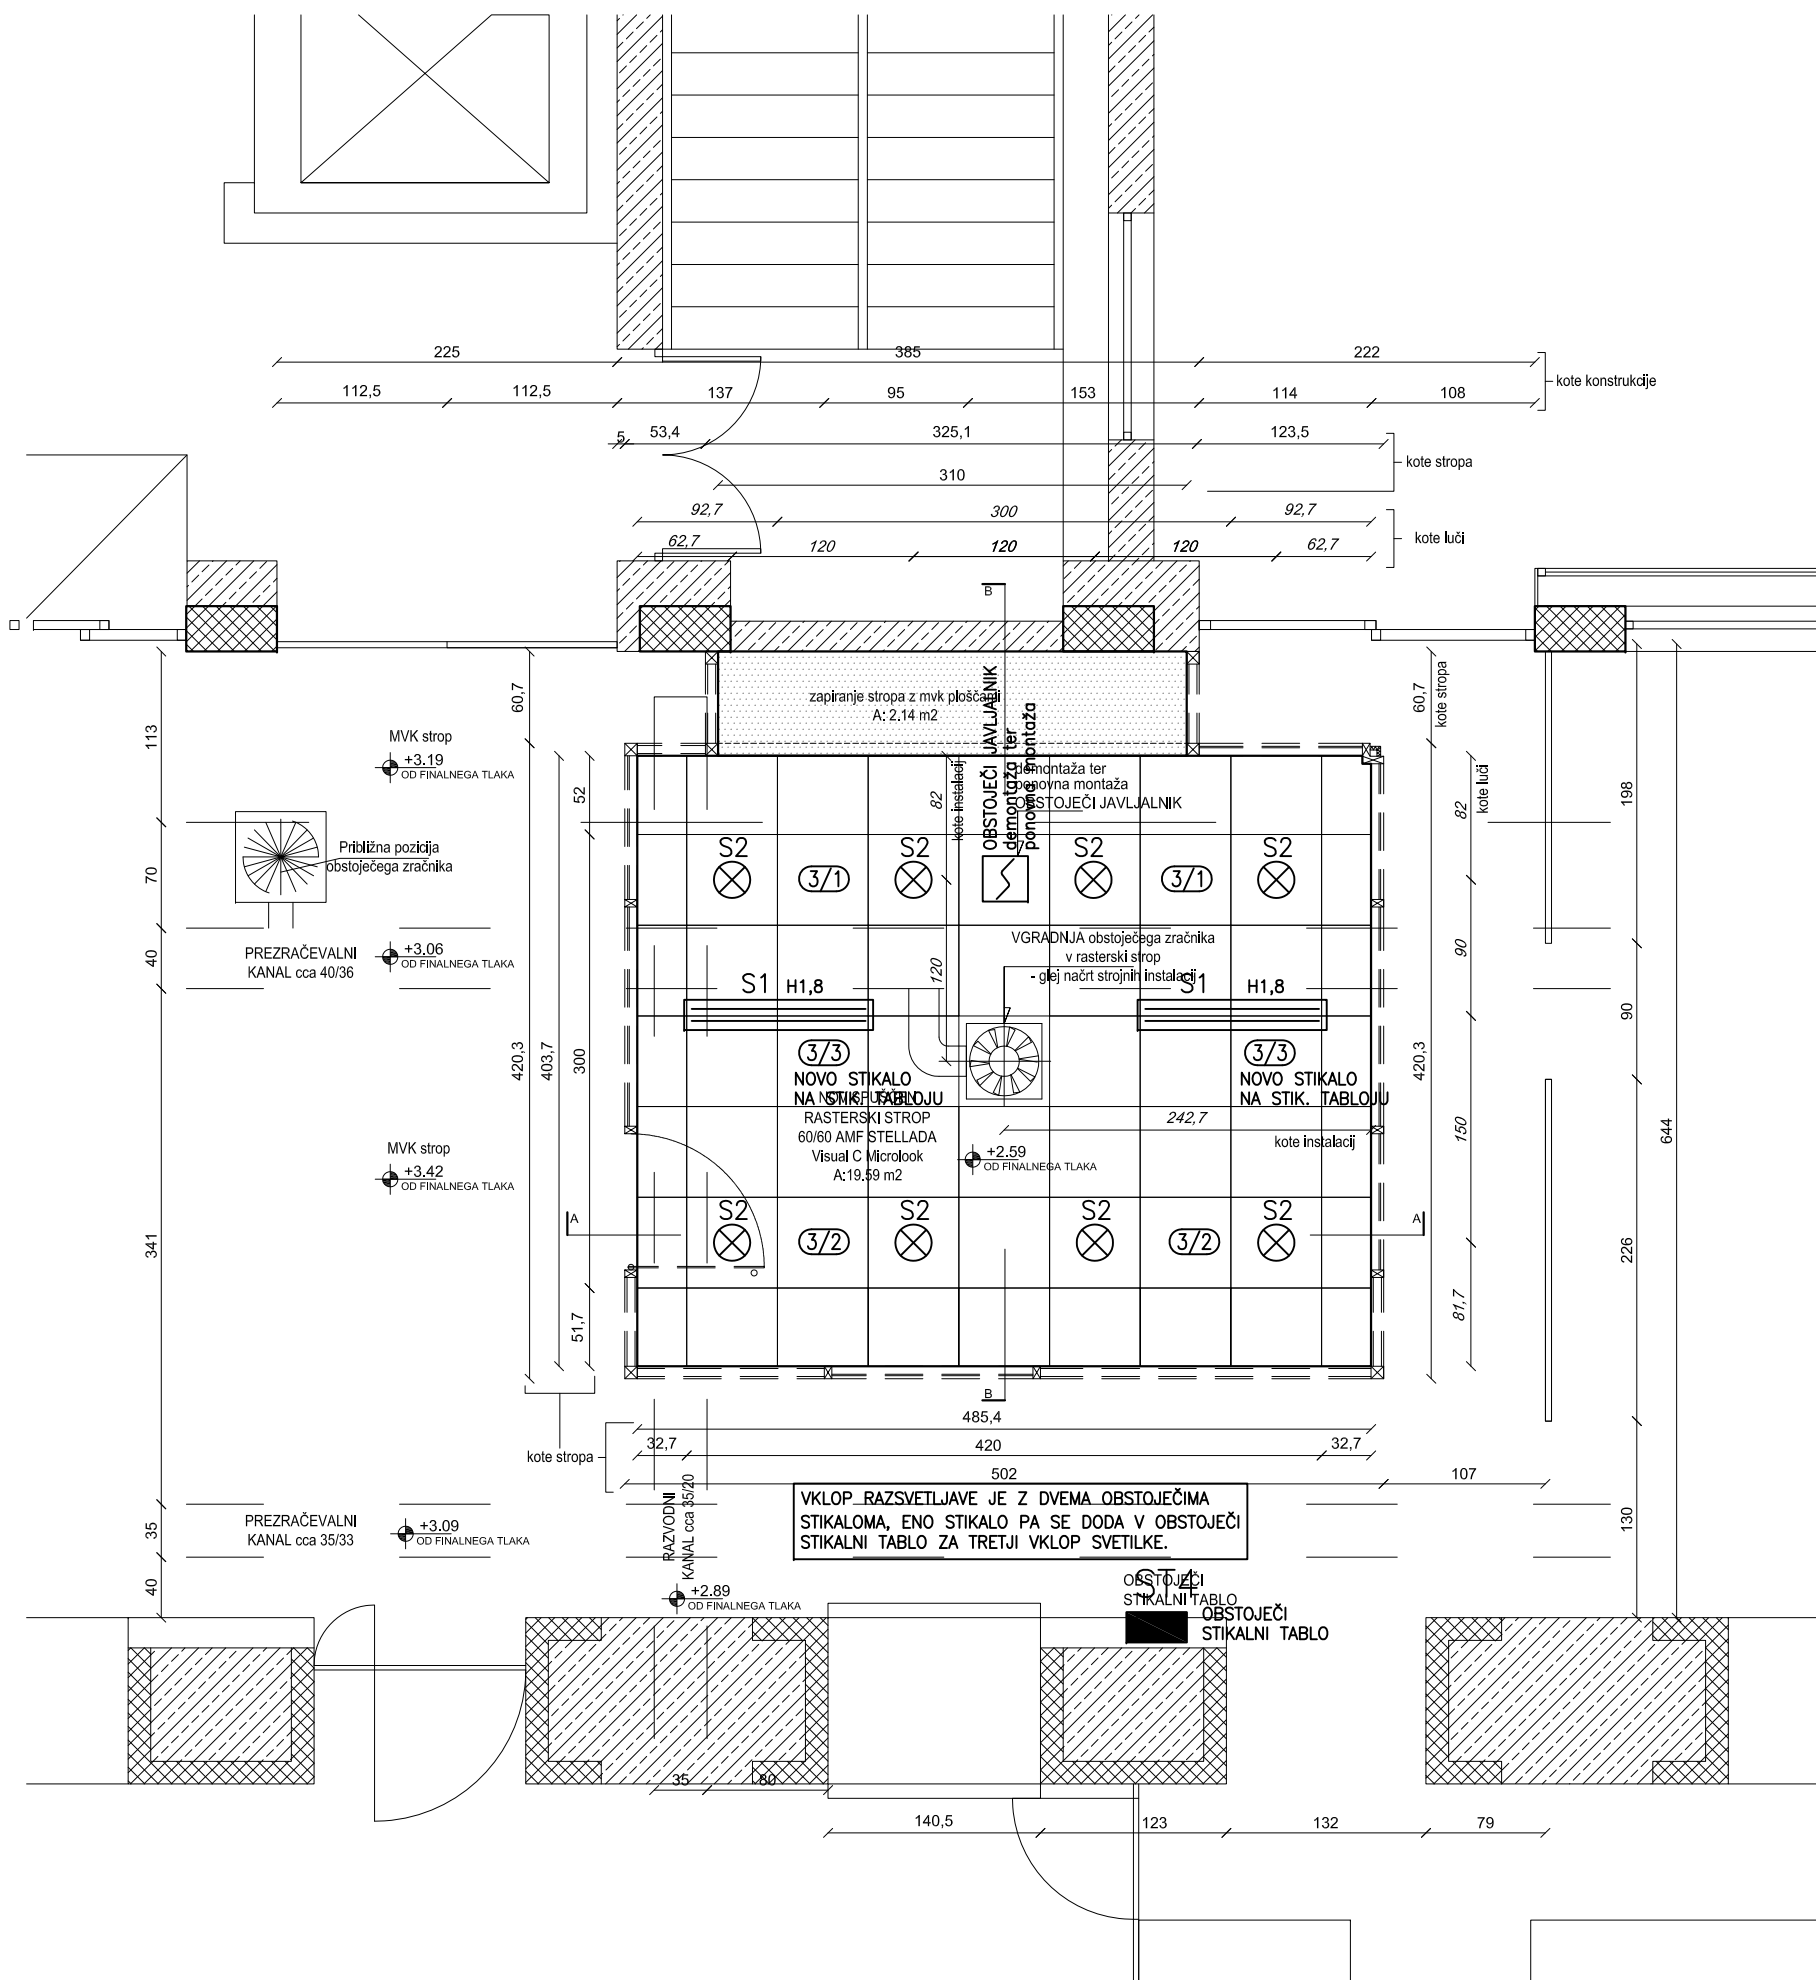

LEGENDA SVETILK:

S1- Viseča svetilka NoBody 300, art 268 02 885 ANO

S2- Obstoječa vgradna svetilka z varčnimi sijalkami (demontaža, čiščenje in montaža)

Dodatna inštalacija razsvetljave se priključi na isti tokokrog v prostoru. Inštalacija se izvede s kablom NYM-J 3X1,5mm2. V stikalnem tabloju ST se dogradi eno stikalo.


spremembe

**ESPiN** d.o.o.



Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor  
Bernikerjeva 12, 1000 Ljubljana  
T 01 540 36 30 F 01 544 31 32 M 031 669 645

investitor	APEK, Stegne 7, Ljubljana		
objekt	PREUREDITEV GLAVNE PISARNE		
načrt	ELEKTRIČNE INŠTALACIJE		
risba	TLORIS GLAVNE PISARNE - RAZSVETLJAVA, POŽARNO JAVLJANJE		
odg. v. projekta	Urša POGAČNIK, u.d.i.a.		
odg. projektant	Janez MIHELČIČ, u.d.i.e.	IZS E-0796	
sodelavec			
projektna dok.	PZI	datum	SEPTEMBER 2009
št. projekta	06/09	št. načrta	E-55/09
merilo	1:50	zamenjuje	št. risbe <b>E-1</b>

# OBSTOJEČE STANJE

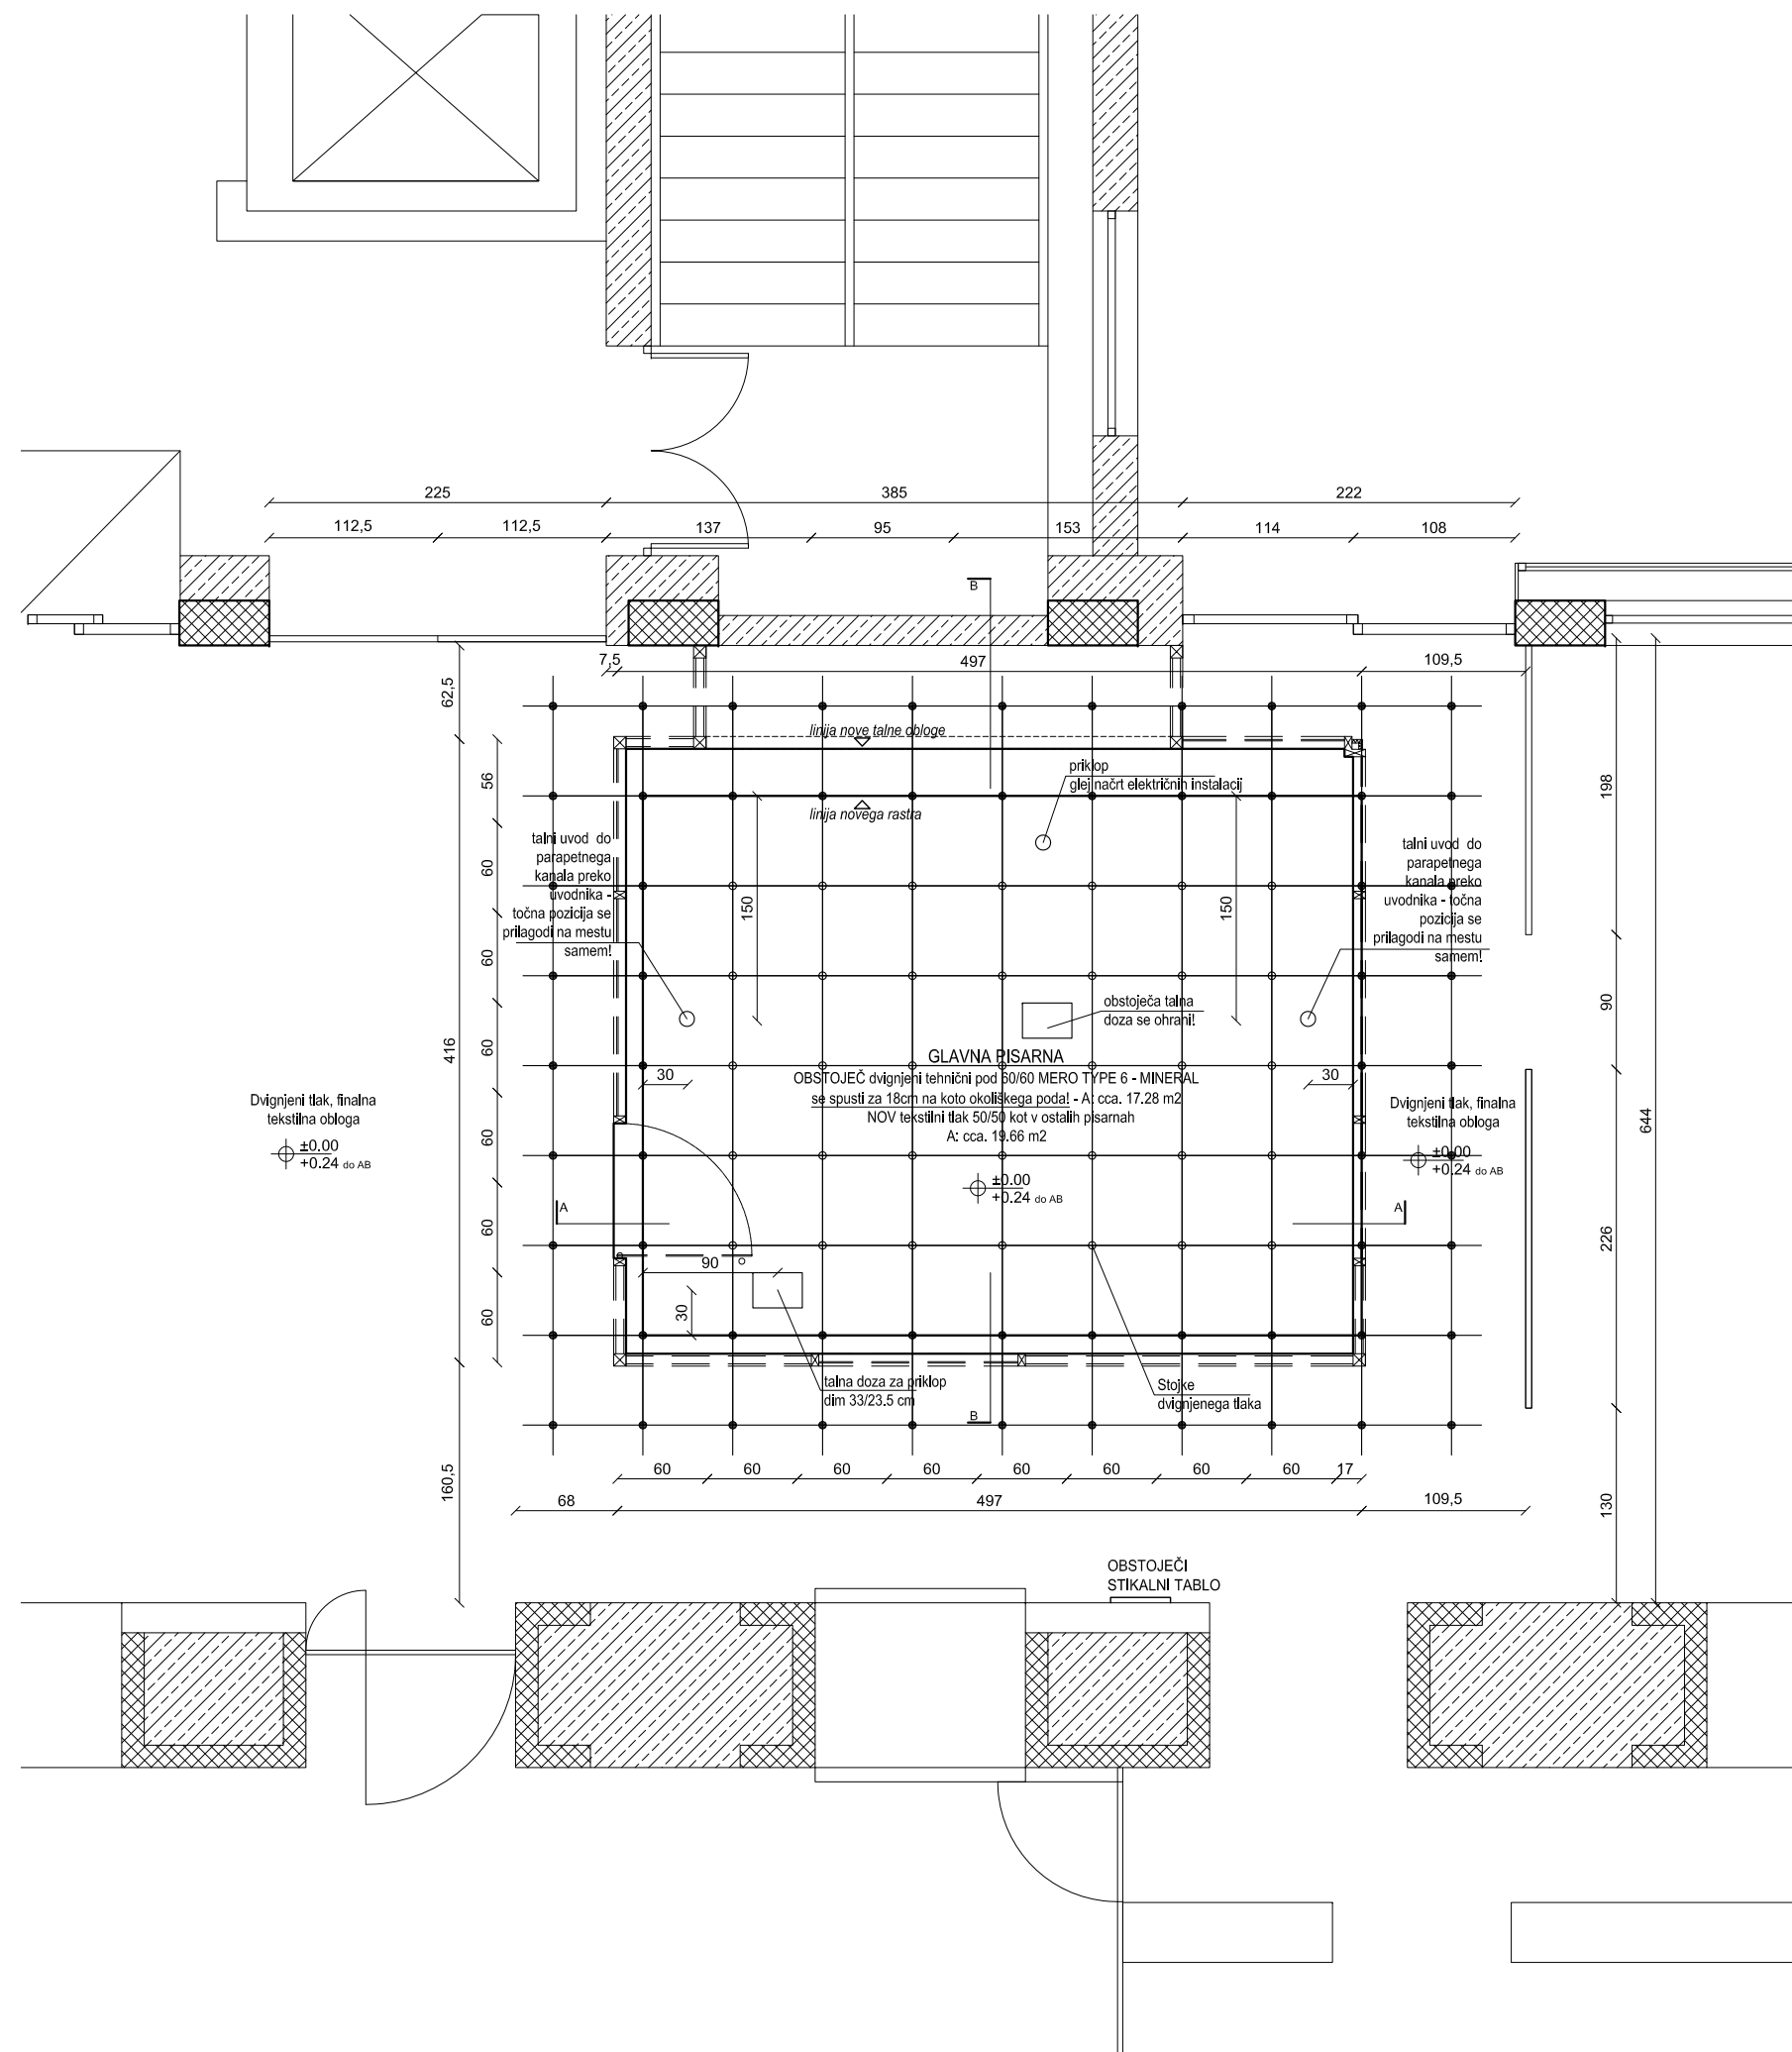

# POSTAVITEV OPREME

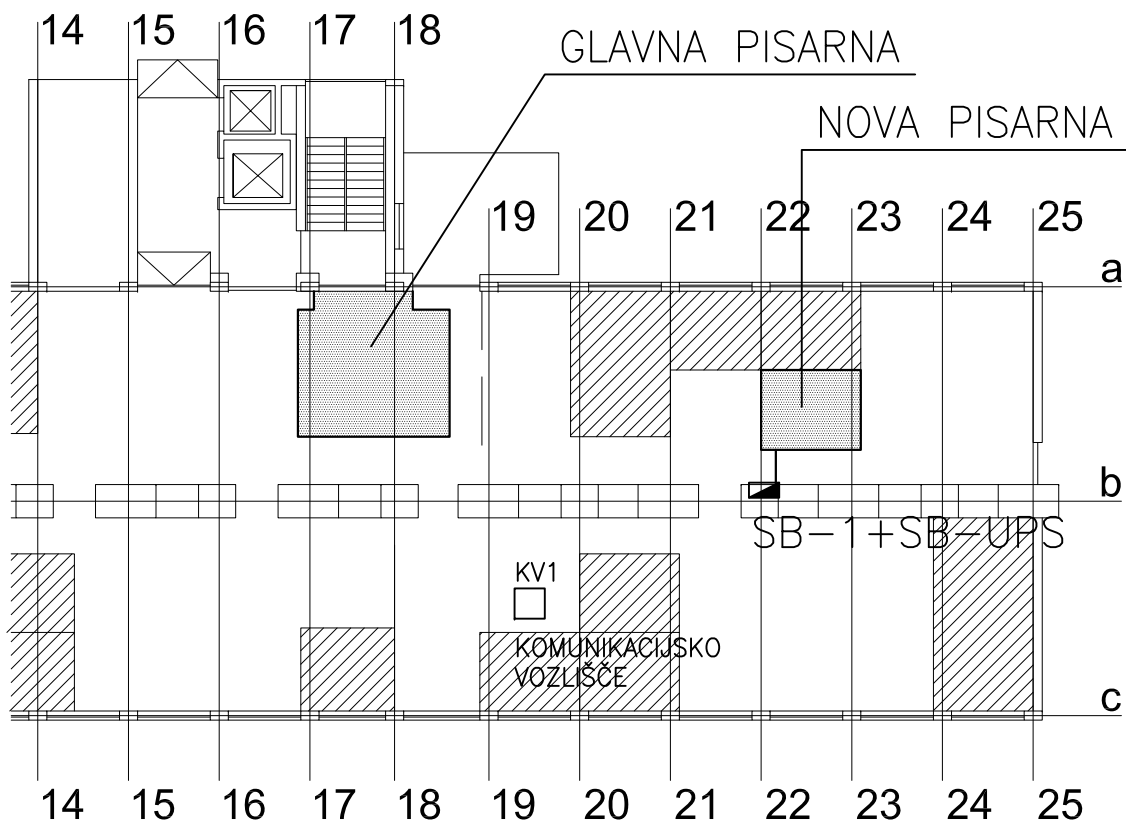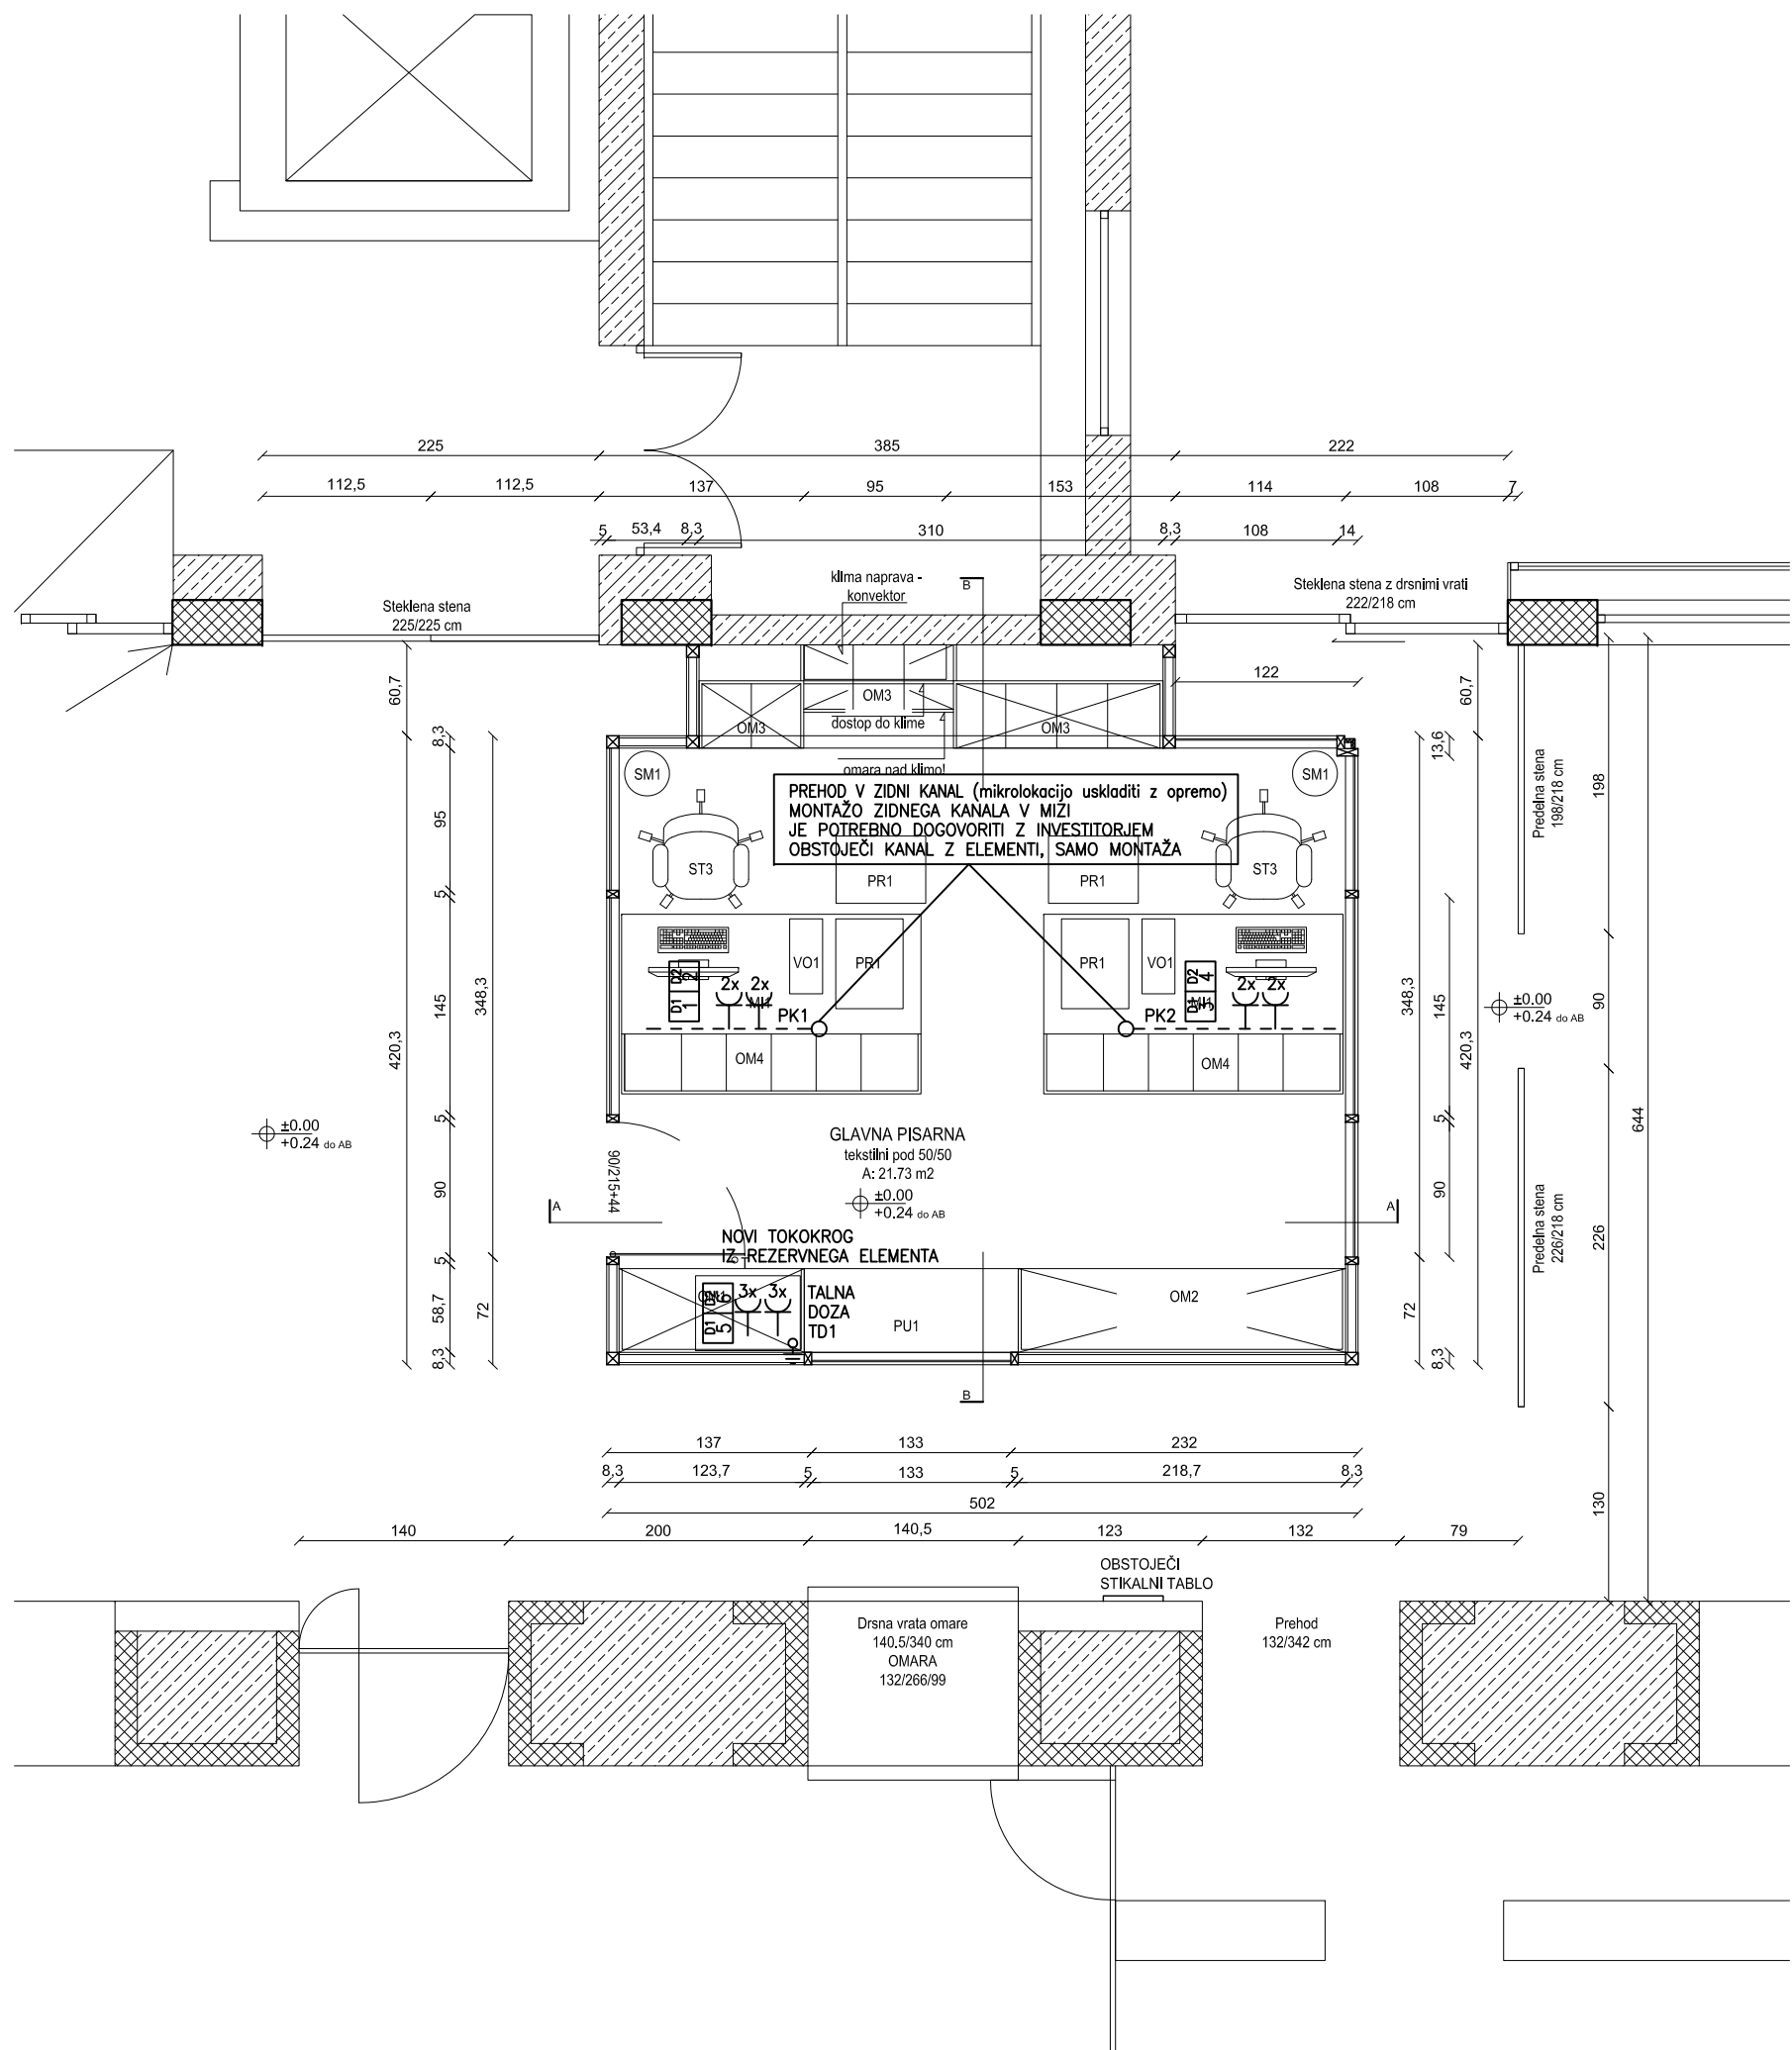

Zidni kanali v mizah PK1 in PK2 se povežeta na tokokrog iz obstoječe talne doze obstoječe talne doze, za tretjo talno dozo se izvede nov dovod iz stikalnega bloka. Vsa inštalacija je predvidena s kablom NYM-J 3x2,5mm<sup>2</sup>.

Prehod kablov iz dvojnega tlaka v mizo se določi ob postavitvi opreme.

Inštalacija univerzalnega ožičenja je v celoti predvidena na novo. Inštalacija se izvede od komunikacijske omare do posameznih podatkovnih vtičnic v talnih dozah s kablom UTP kat6.

vse inštalacije se izvede v dvojnem podu.

spremembe

**ESPiN** d.o.o.

Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor  
Bernekerjeva 12, 1000 Ljubljana  
T 01 540 36 30 F 01 544 31 32 M 031 669 645

investitor APEK, Stegne 7, Ljubljana

objekt PREUREDITEV GLAVNE PISARNE

načrt ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

risba TLORIS GLAVNE PISARNE - MOČ IN TELEKOMUNIKACIJE

odg. v. projekta Urša POGAČNIK, u.d.i.a.

odg. projektant Janez MIHELČIČ, u.d.i.e. IZS E-0796

sodelavec

projektna dok. PZI

datum SEPTEMBER 2009

št. projekta 06/09

št. načrta E-55/09


merilo 1:50

zamenjuje



št. risbe

E-2

OBSTOJEČE STANJE

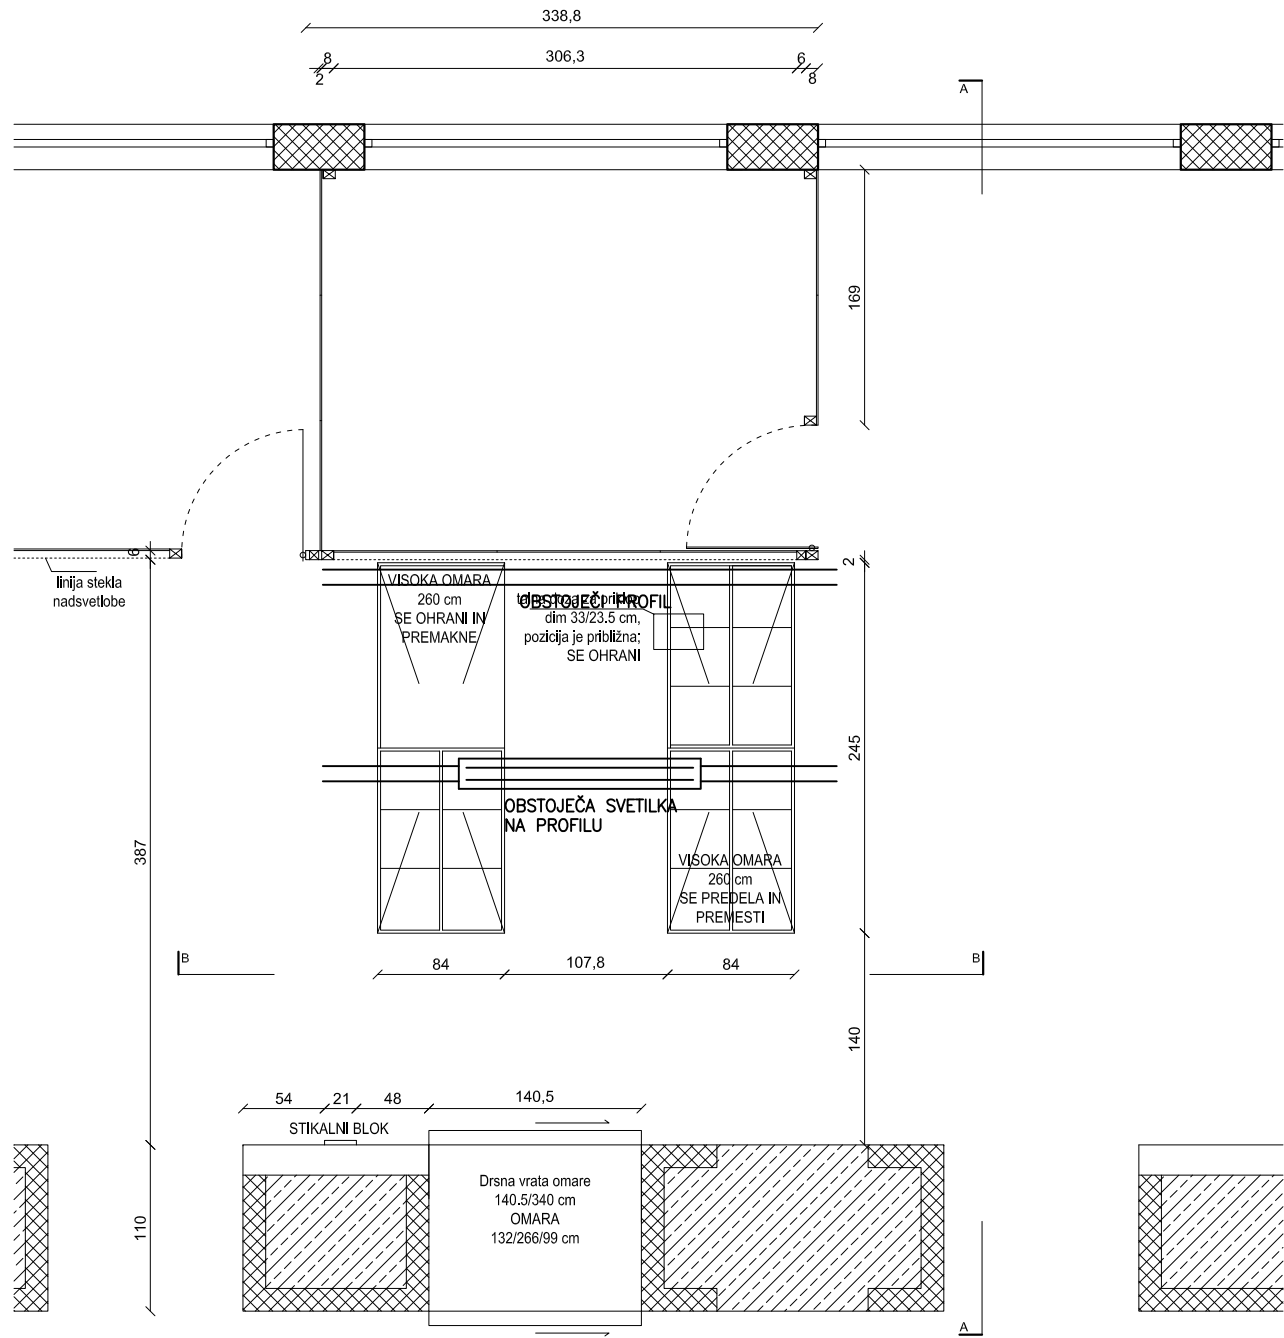

NOVO STANJE

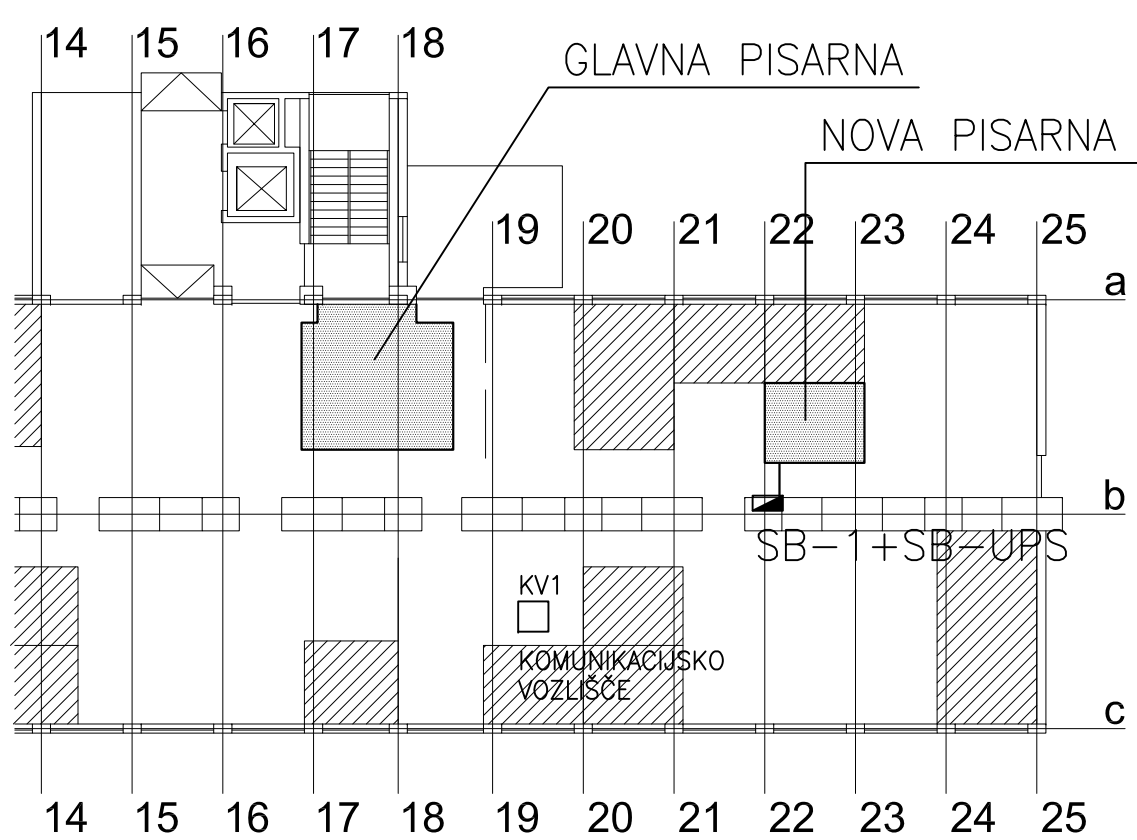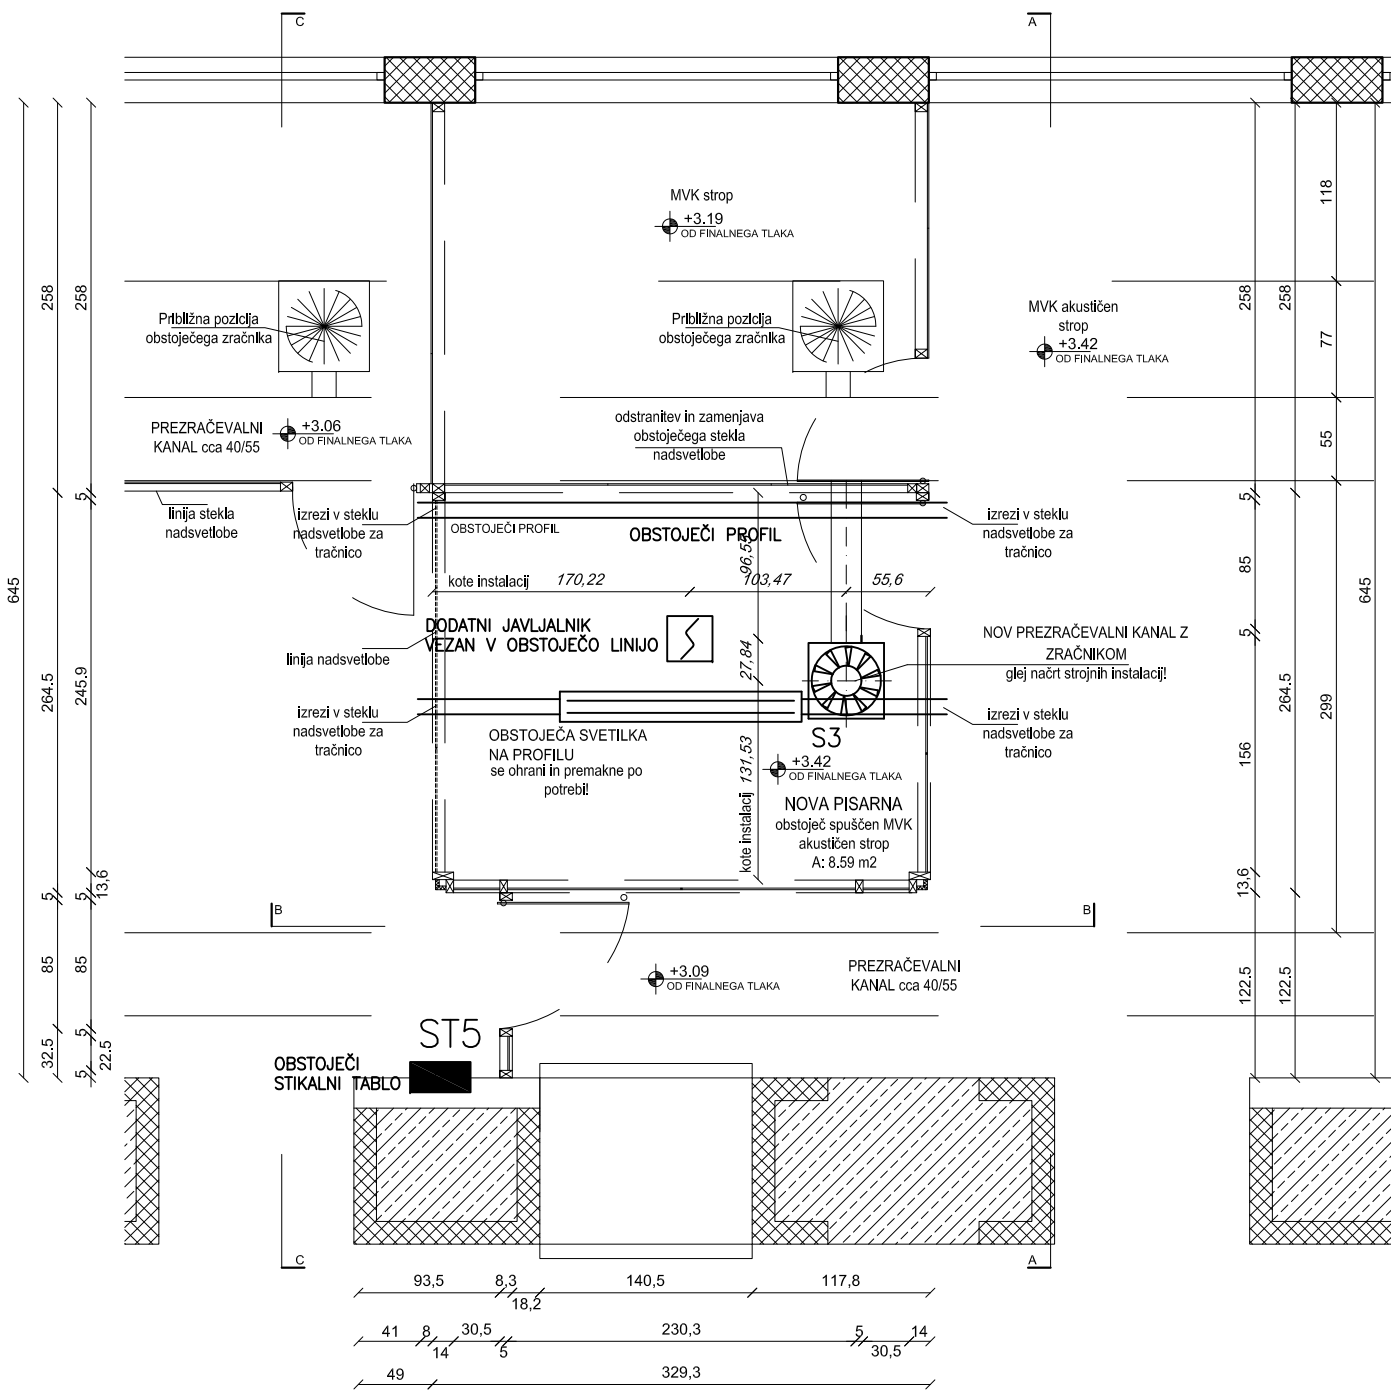


Inštalacija razsvetljave se ne spreminja.



Doda se avtomatski javljalnik dima, ki se ga veže v obstoječo zanko požarnega javljanja. Element požarnega javljanja in inštalacija morata biti združljiva z obstoječim sistemom.

spremembe		Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor Bernekerjeva 12, 1000 Ljubljana T 01 540 36 30 F 01 544 31 32 M 031 669 645			
ESPiN d.o.o.					
investitor				APEK, Stegne 7, Ljubljana	
objekt				PREUREDITEV NOVE PISARNE	
načrt		ELEKTRIČNE INŠTALACIJE			
risba		TLORIS NOVE PISARNE - RAZSVETLJAVA, POŽARNO JAVLJANJE			
odg. v. projekta		Urša POGAČNIK, u.d.i.a.			
odg. projektant		Janez MIHELČIČ, u.d.i.e. IZS E-0796			
sodelavec					
projektna dok.		PZI	datum SEPTEMBER 2009		
št. projekta		06/09	št. načrta E-55/09		
merilo		1:50	zamenjuje št. risbe E-3		

OBSTOJEČE STANJE

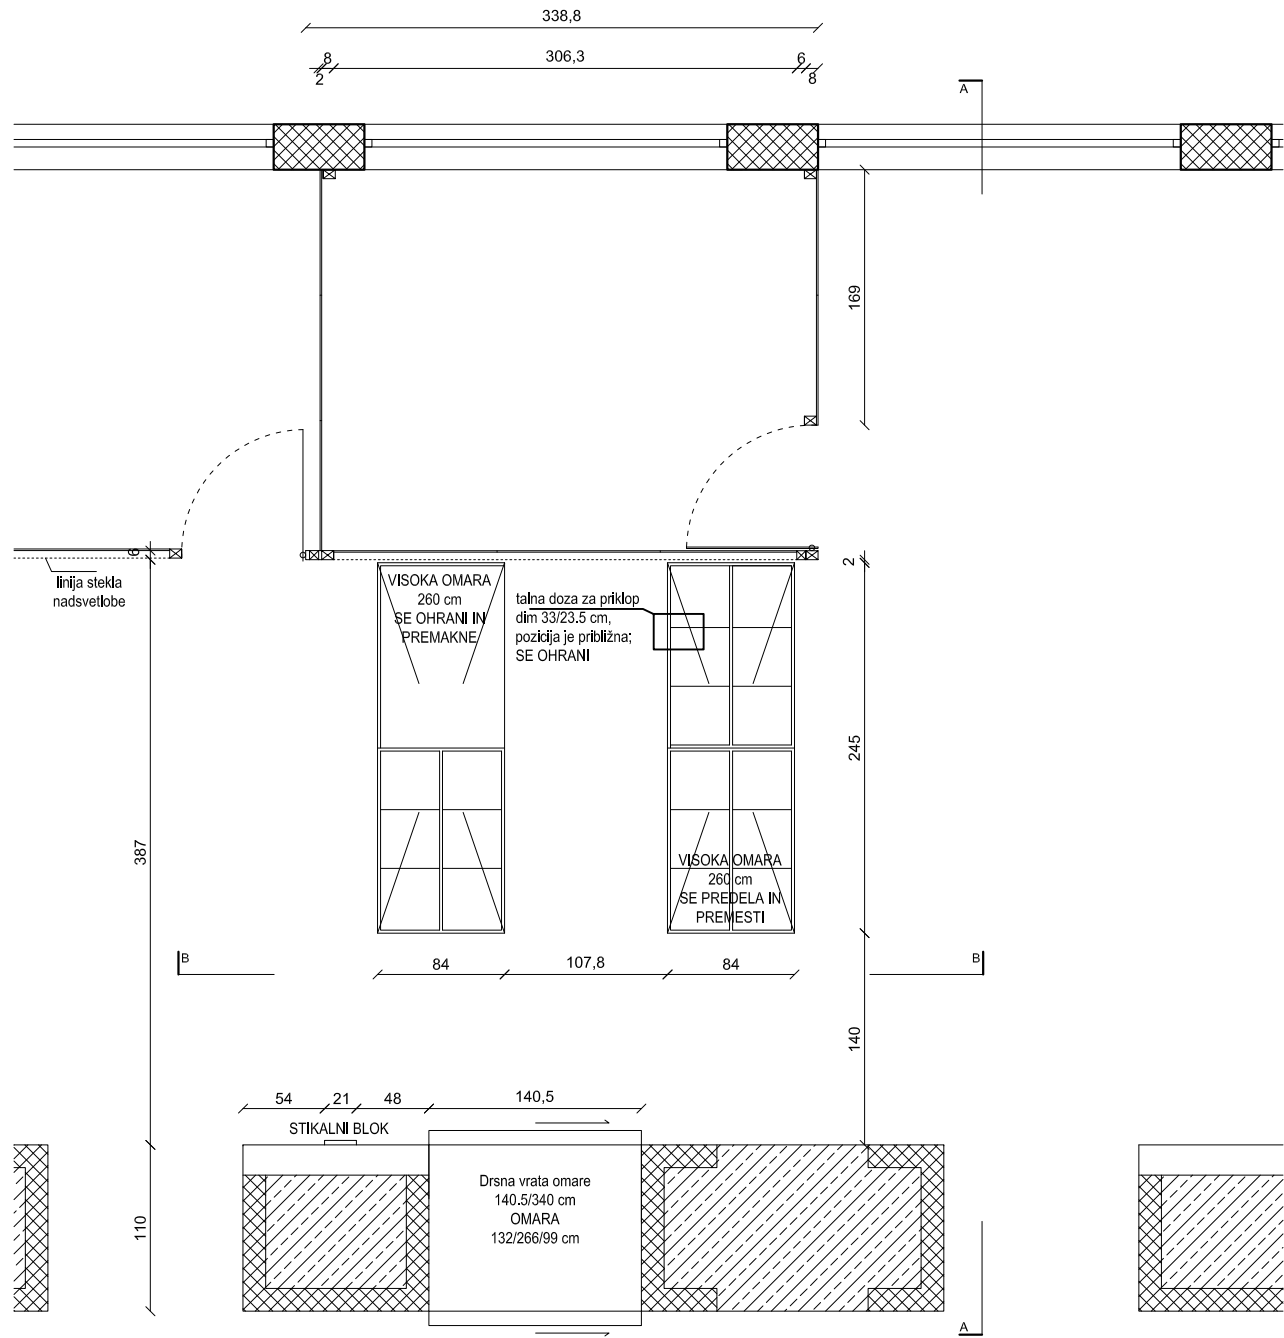

NOVO STANJE

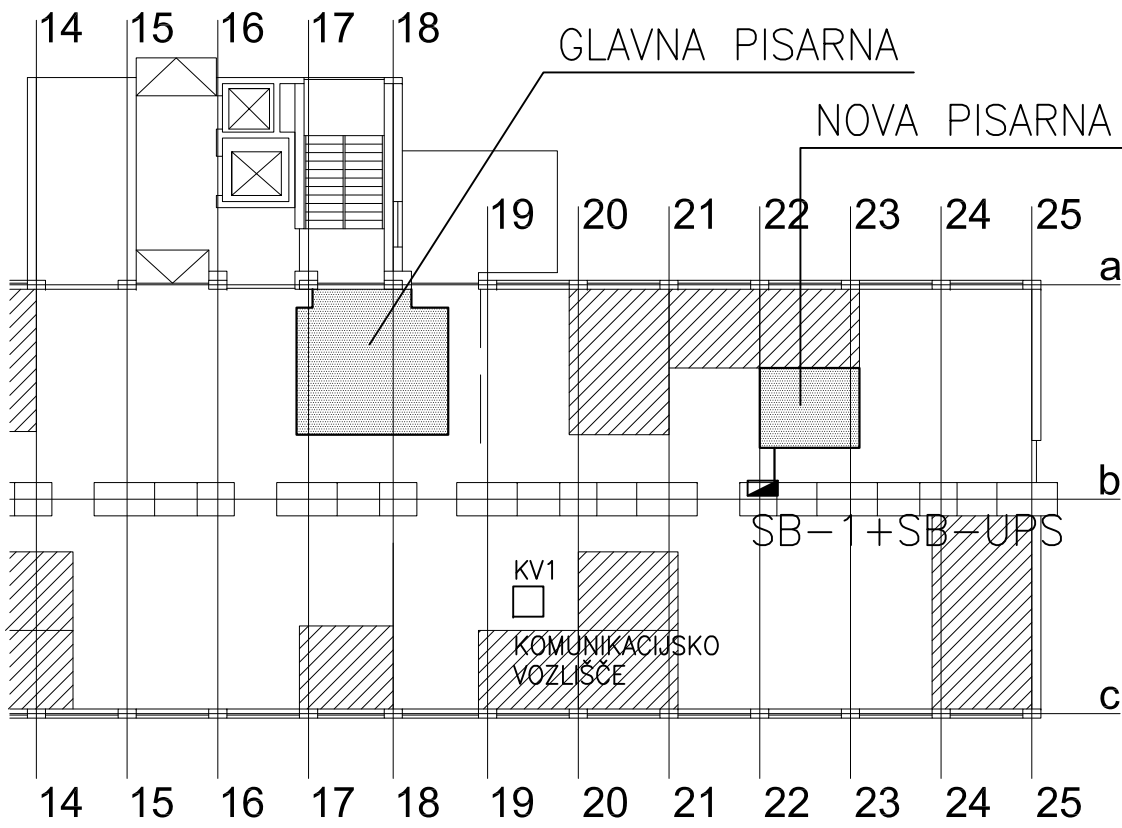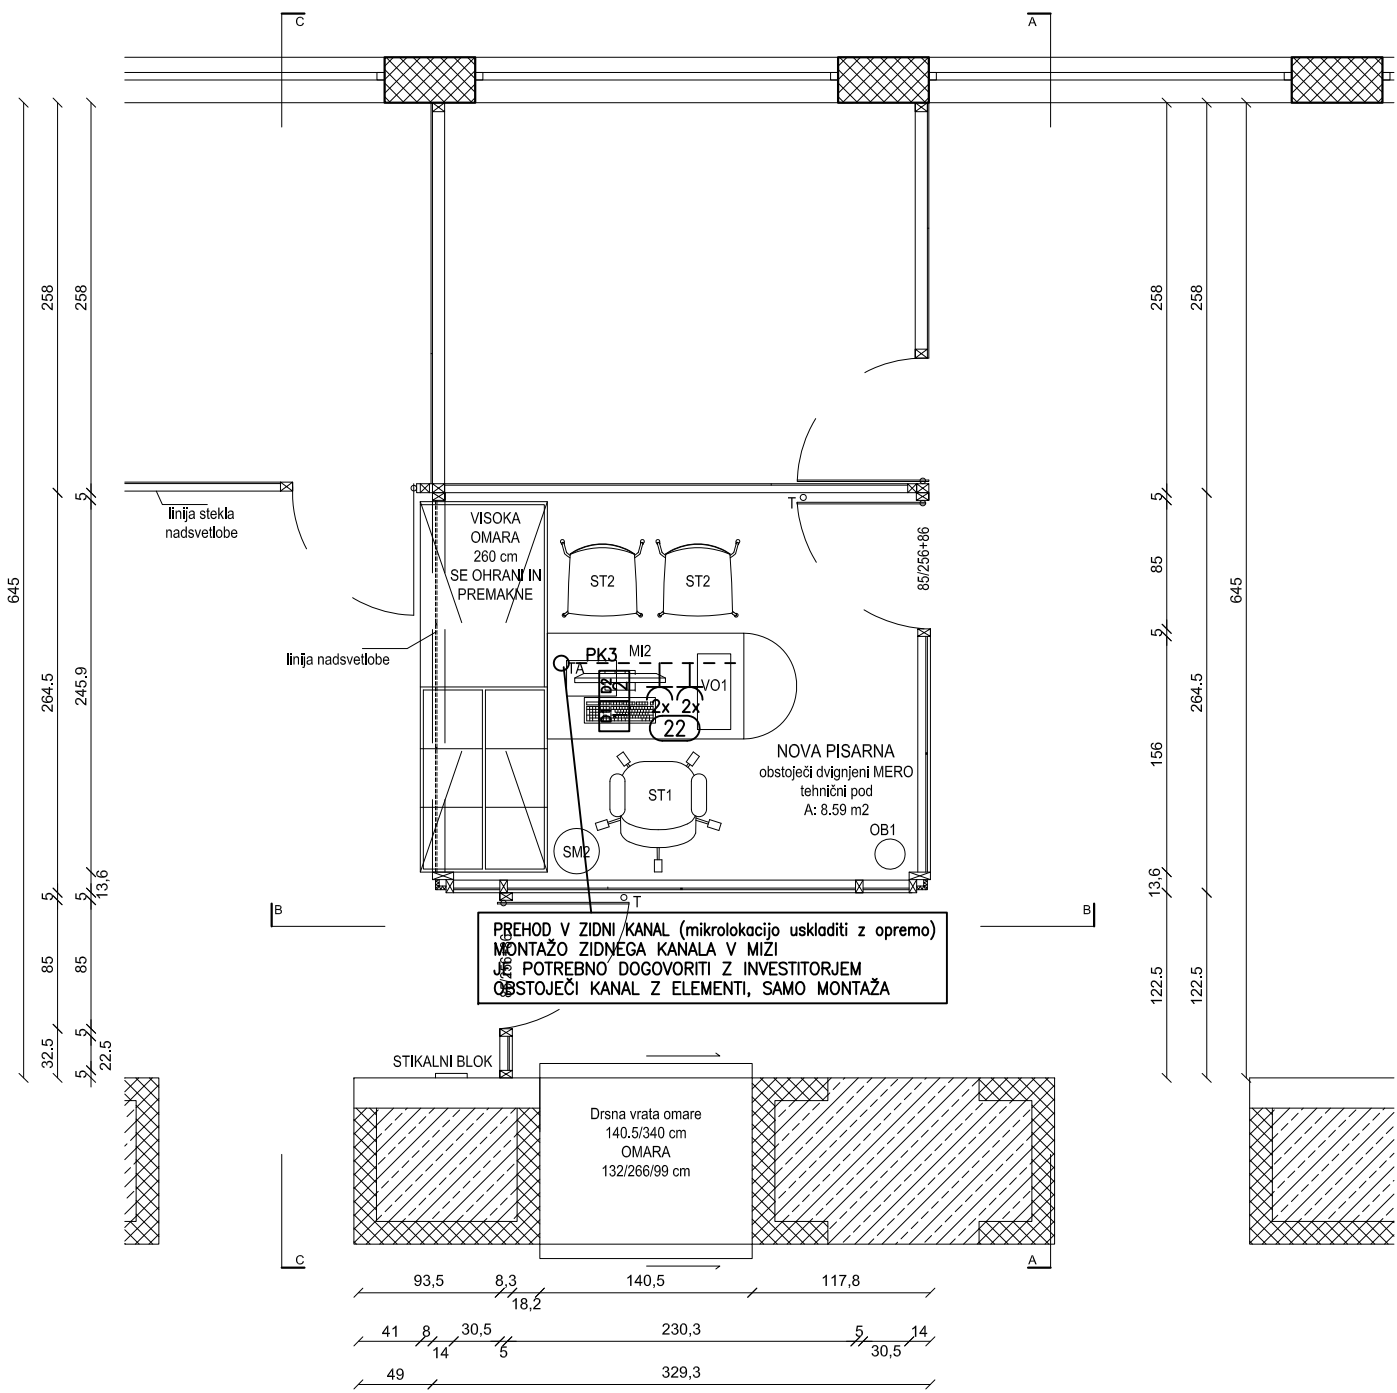

Zidni kanal PK3 se priključi na obstoječi tokokrog v talni dozi. Vsa inštalacija je predvidena s kablom NYM-J 3x2,5mm<sup>2</sup>.

Prehod kablov iz dvojnega poda v mizo se določi ob postavitvi opreme.

Inštalacija univerzalnega ožičenja je v celoti predvidena na novo. Inštalacija se izvede od komunikacijske omare do posameznih podatkovnih vtičnic v talnih dozah s kablom UTP kat6.

Vse inštalacije se izvede v dvojnem podu.

spremembe	
<b>ESP iN d.o.o.</b>	
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor Bernekerjeva 12, 1000 Ljubljana T 01 540 36 30 F 01 544 31 32 M 031 669 645	
investitor	APEK, Stegne 7, Ljubljana
objekt	PREUREDITEV NOVE PISARNE
načrt	ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
risba	TLORIS NOVE PISARNE - MOČ IN TELEKOMUNIKACIJE
odg. v. projekta	Urša POGAČNIK, u.d.i.a.
odg. projektant	Janez MIHELČIČ, u.d.i.e. IZS E-0796
sodelavec	
projektna dok.	PZI datum SEPTEMBER 2009
št. projekta	06/09 št. načrta E-55/09
merilo	1:50
zamenjuje	
št. risbe	
E-4	